



2. 今後、撤去する既設遠心機の保管廃棄エリアの設置

今後、撤去する既設遠心機を保管廃棄するために撤去遠心機の保管建屋(使用済遠心機保管建屋)※1を新設するが、建屋が完成するまでの間、撤去した既設遠心機を一時保管廃棄するためにCウラン貯蔵室内の空きスペースを利用し、保管廃棄エリアを設置する。

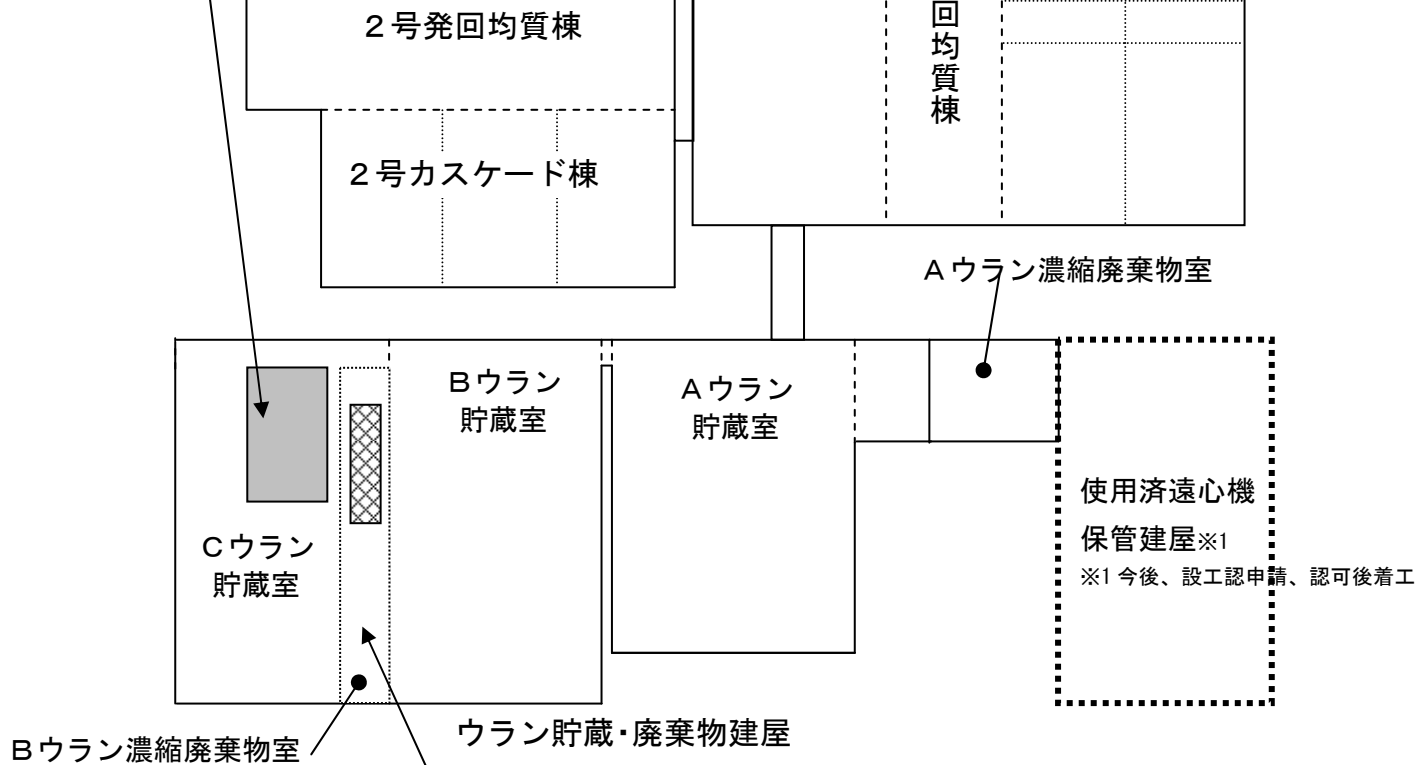

1. 既設Bウラン濃縮廃棄物室の保管能力増強

既設Bウラン濃縮廃棄物室内の空きスペースの利用により放射性固体廃棄物の保管能力を増強する。

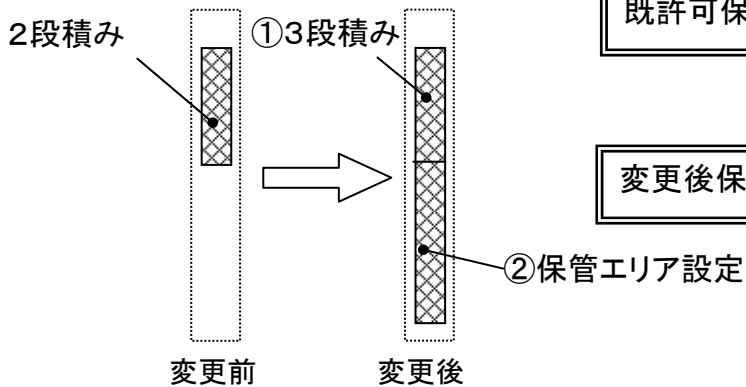

既許可保管廃棄能力: **約 6,700 本** (200 ㏒ドラム缶換算)

変更後保管廃棄能力: **約 9,900 本** (200 ㏒ドラム缶換算)

- ①ドラム缶の2段積みを3段積みに変更。(約 1,200 本→約 1,800 本)
- ②保管エリアを拡大。(約 2,600 本)

約 3,200 本保管廃棄能力増強