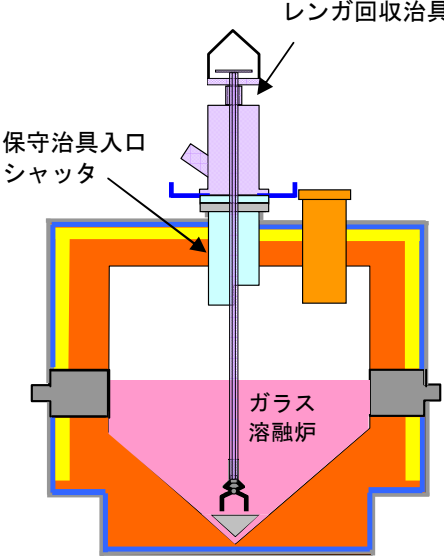
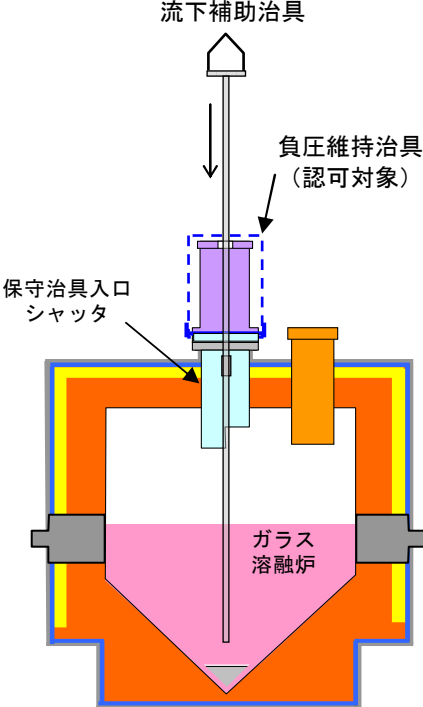


負圧維持治具の設置概要

変更前(負圧維持治具の設置前)	変更後(負圧維持治具の設置後)	主な変更内容
 <p data-bbox="226 1230 656 1262">レンガ回収治具を設置した時の構成</p>	 <p data-bbox="1061 1238 1480 1270">負圧維持治具を設置した時の構成</p>	<p data-bbox="1666 395 2175 595">ガラス溶融炉内の点検のために実施するガラス抜き出しにおいて、流下性が低下した場合に、保守治具入口シャッターを設置した状態で流下補助治具を使用することができるよう負圧維持治具を設備に追加する。</p>