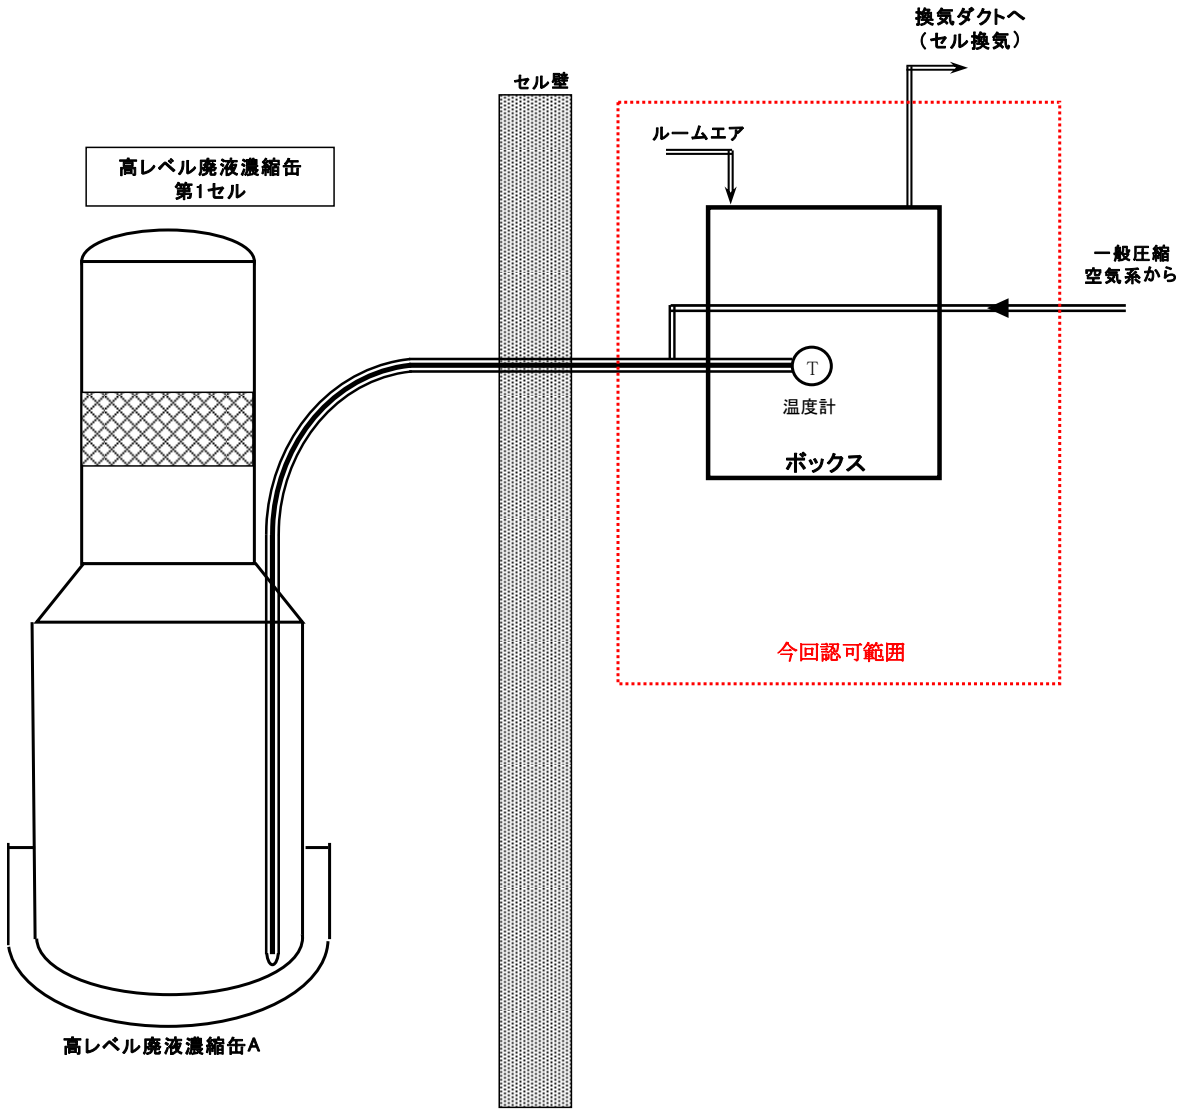


高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への圧縮空気供給設備の概要

設 備 概 要	主 な 内 容
 <p>高レベル廃液濃縮缶 第1セル</p> <p>セル壁</p> <p>換気ダクトへ (セル換気)</p> <p>ルームエア</p> <p>一般圧縮空気系から</p> <p>温度計</p> <p>ボックス</p> <p>今回認可範囲</p> <p>高レベル廃液濃縮缶A</p>	<p>再処理施設 分離建屋 高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への高レベル廃液の漏えいに係る復旧策として、濃縮缶側から保護管内先端部にかかる圧力以上に保護管の内部を加圧する設備等を設置する。</p>