（別添2）

制御建屋の安全系監視制御盤への警報設置概要

警報設置の概要	主な変更の内容
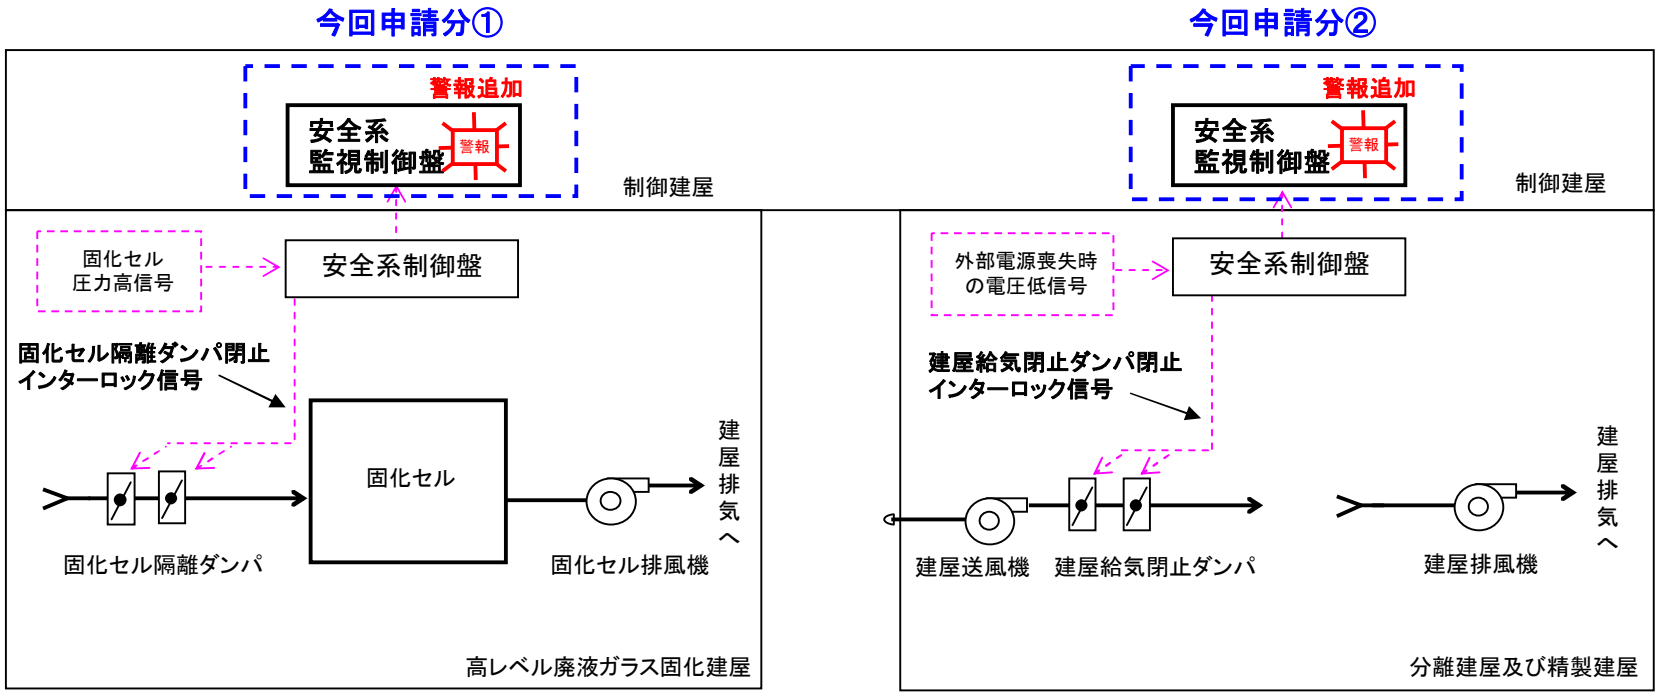	①高レベル廃液ガラス固化建屋において、「固化セル圧力高」が発生した際に、「固化セル隔離ダンパ閉止のインターロック」が作動したことを確実に認識できるよう、制御建屋の安全系監視制御盤に警報を設置する。 ②分離建屋及び精製建屋において、「外部電源喪失時の電圧低信号」が発生した際に、「建屋給気閉止ダンパ閉止のインターロック」が作動したことを確実に認識できるよう、制御建屋の安全系監視制御盤に警報を設置する。