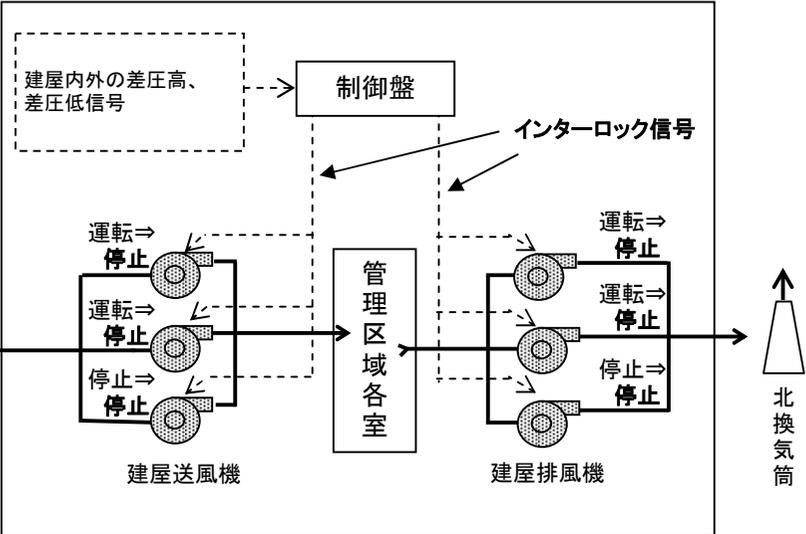
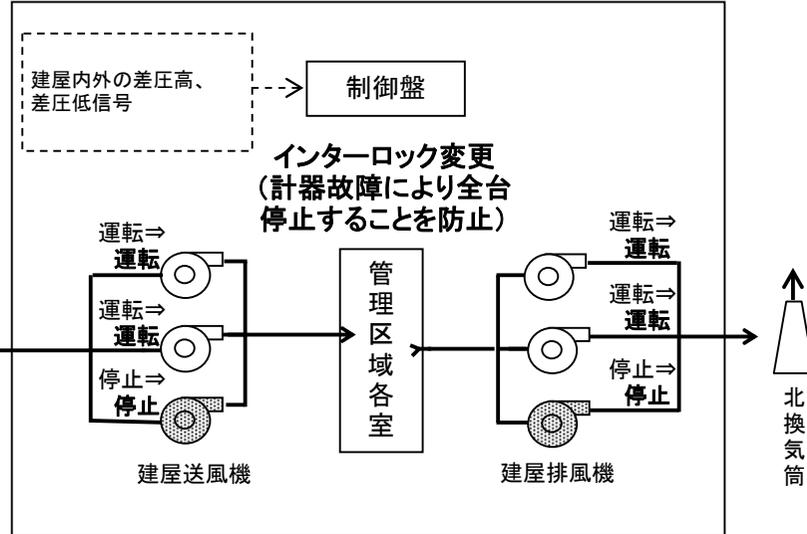


建屋送・排風機のインターロック変更の概要

変更前	変更後	主な変更の内容
<p>＜通常運転時＞ 建屋送風機、建屋排風機ともに3台中2台運転</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>＜建屋内外の差圧高または差圧低検知時＞ 建屋送風機、建屋排風機ともに全台停止</p> <p style="text-align: center;">使用済燃料受入れ・貯蔵建屋</p> 	<p>＜通常運転時＞ 建屋送風機、建屋排風機ともに3台中2台運転</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>＜建屋内外の差圧高または差圧低検知時＞ 建屋送風機、建屋排風機ともに全台停止しない</p> <p style="text-align: center;">使用済燃料受入れ・貯蔵建屋</p>  <p style="text-align: center;">インターロック変更 (計器故障により全台停止することを防止)</p>	<p>2008年5月に高レベル廃液ガラス固化建屋において発生した、排風機が全台停止した事象を受けて、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気設備において、計器が故障した場合に建屋送・排風機が全台停止することを防止するため、インターロックを変更する。</p>