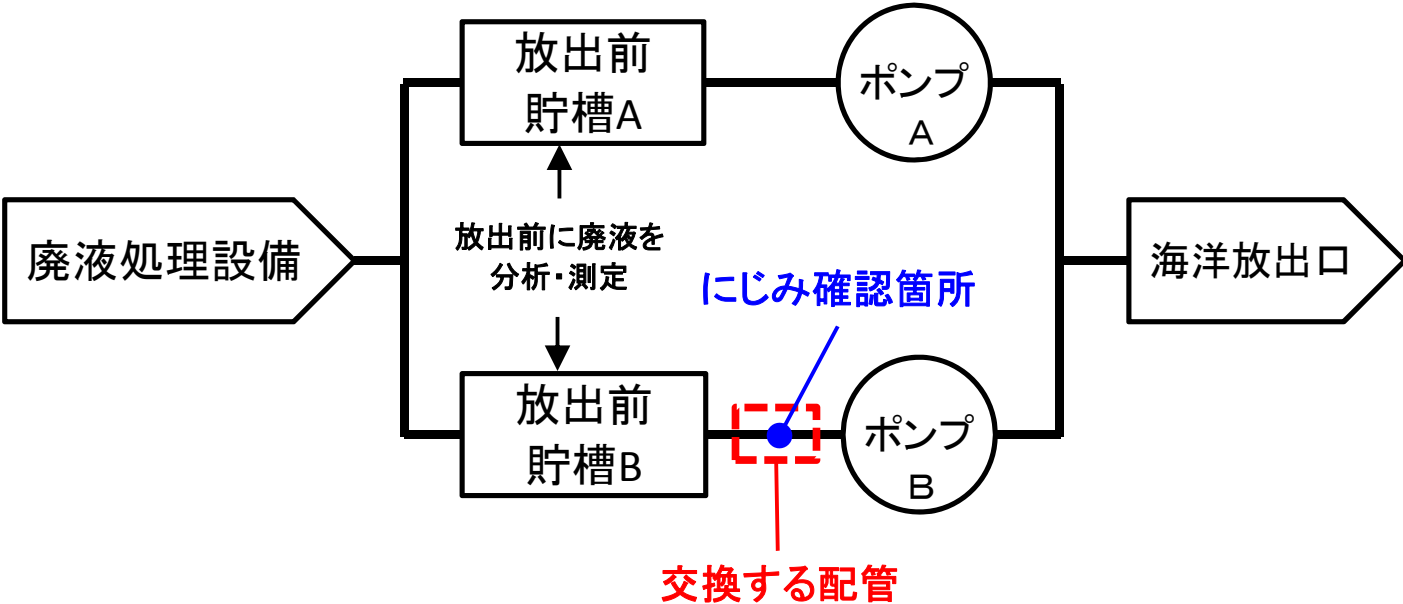


使用済燃料受入れ・貯蔵施設 海洋放出管理系配管交換の概要

概略図	申請内容
 <p>廃液処理設備</p> <p>放出前貯槽A</p> <p>ポンプA</p> <p>放出前に廃液を分析・測定</p> <p>にじみ確認箇所</p> <p>放出前貯槽B</p> <p>交換する配管</p> <p>ポンプB</p> <p>海洋放出口</p>	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵施設に設置している海洋放出管理系の配管において、ごくわずかな廃水のにじみを確認したことから、当該配管を交換するとともに、にじみの原因調査を行う。</p>