



### 1. 新型遠心機への更新

既設遠心機によるカスケード設備の一部 (RE-2A (150tSWU/年) のうち、75tSWU/年分) を撤去し、新型遠心機によるカスケード設備に更新する。

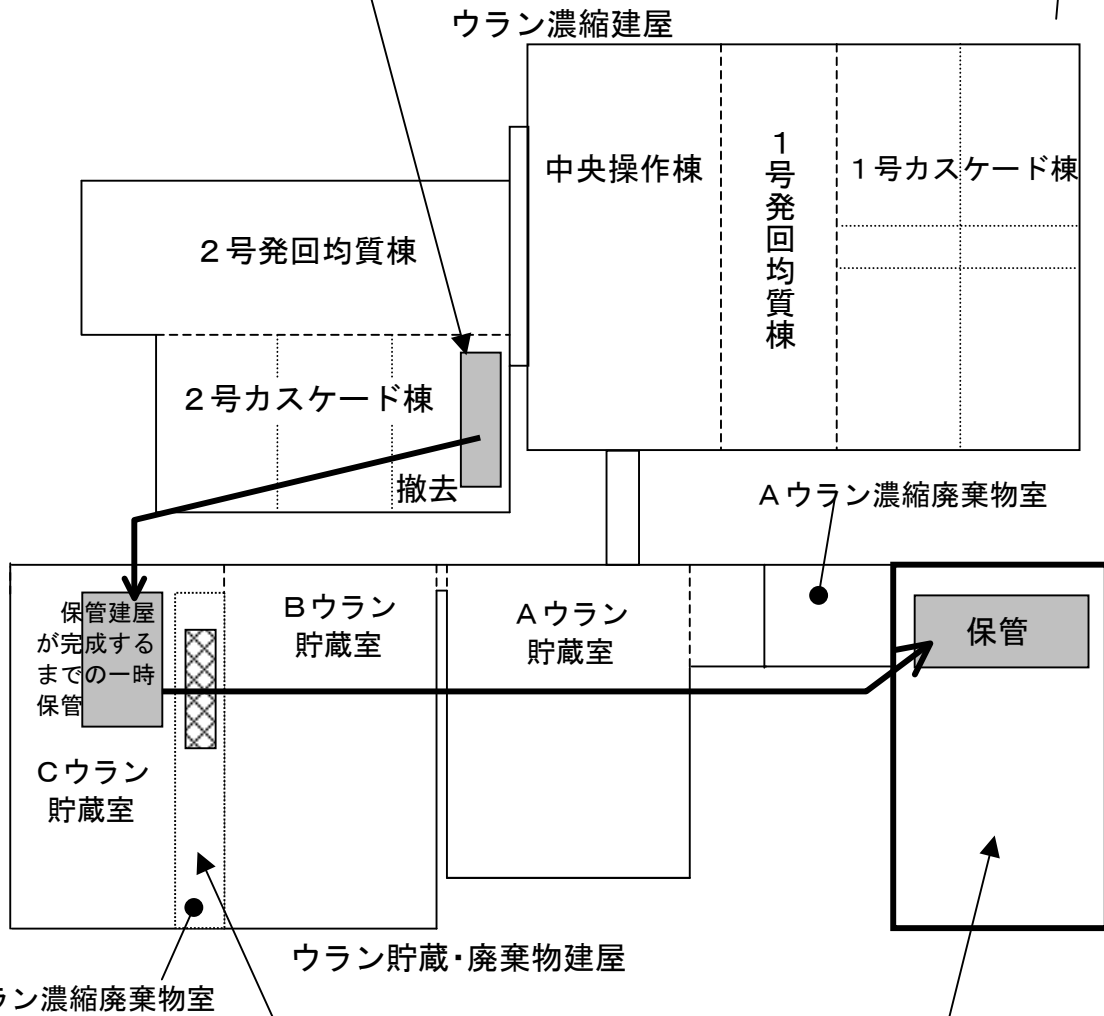

### 3. 既設Bウラン濃縮廃棄物室の保管能力増強

既設Bウラン貯蔵・廃棄物建屋内の空きスペースの利用等により放射性固体廃棄物の保管能力を増強する。

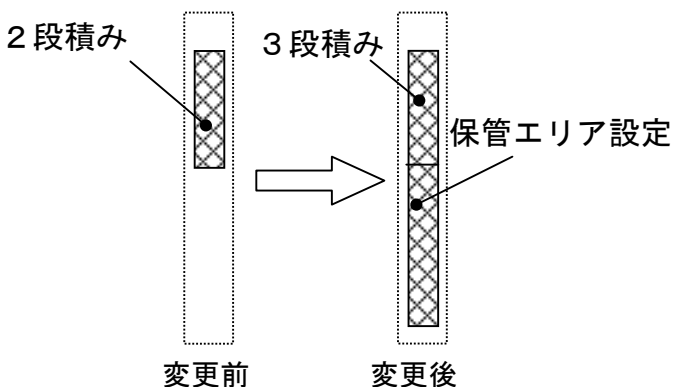

- ① ドラム缶の2段積みを3段積みに変更。
- ② 保管エリアを拡大。

### 2. 撤去遠心機の保管建屋設置

撤去した既設遠心機等を保管するための建屋を設置する。

新型遠心機への更新等 変更概要図